




Actualités	Grands dossiers	Ministère	Métiers et concours	Professionnels	Études et statistiques
Affaires sociales	Prévention en santé	Santé et environnement	Soins et maladies	Système de santé et médico-social	

Accueil > Santé et environnement > Eau > Qualité de l'eau potable

Qualité de l'eau potable

publié le : 01.10.14 - mise à jour : 05.10.18



En France, l'eau du robinet est l'un des aliments les plus contrôlés. Elle fait l'objet d'un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire.

Ce dossier vous permet d'accéder directement aux résultats du contrôle sanitaire réalisé par les Agences régionales de santé, ainsi qu'à des informations plus spécifiques sur certains paramètres.

Résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l'eau potable en ligne, commune par commune

Cliquez sur votre région pour accéder aux résultats de qualité de l'eau potable de votre commune.



Dans cette rubrique


- Eau du robinet
- Evaluation de la vulnérabilité des systèmes d'alimentation en eau potable
- L'alimentation en eau potable
- Le contrôle de la qualité de l'eau du robinet
- Les dispositifs garantissant la sécurité sanitaire des eaux distribuées
- Eau et plomb

Dans cet article

- Résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l'eau potable en ligne, commune par commune
- La qualité microbiologique de l'eau du robinet
- Les pesticides dans l'eau du robinet
- Les pesticides dans l'eau du robinet
- La qualité radiologique de l'eau du robinet
- Le plomb dans l'eau du robinet
- Les substances émergentes dans l'eau du robinet
- Eau et chlorure de vinyle monomère (CVM)

Sélectionnez

AUVERGNE-RHONE-ALPES

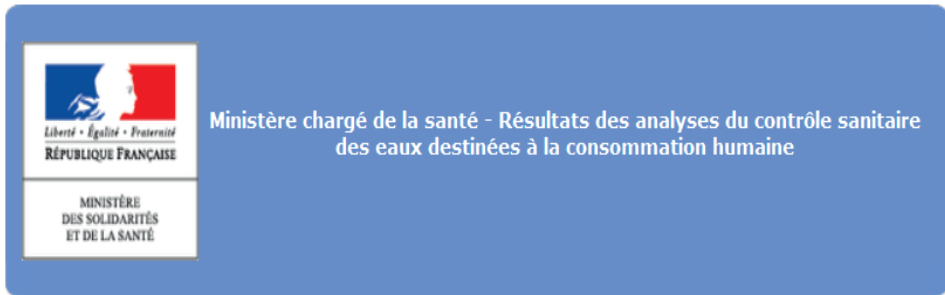

Critères de recherche

Département	DROME
Commune	ALBON
Réseau(x)	S VALLOIRE ALBON
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau	- ALBON - ALBON Commune - ANDANCETTE - ANDANCETTE Commune - BEAUSEMBLANT - BEAUSEMBLANT Village - LAVEYRON - LAVEYRON Village

Rechercher

Sélectionnez
HAUTE-SAVOIE

Commune

Lieu d'analyse



Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche

Département: HAUTE-SAVOIE

Commune: VIUZ-EN-SALLAZ

Réseau(x): VIUZ EN SALLAZ_BEDIERE-PECHE

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau: - VIUZ-EN-SALLAZ

Bulletin précédent Rechercher

Informations générales

Date du prélèvement	31/07/2018 09h20
Commune de prélèvement	VIUZ-EN-SALLAZ
Installation	VIUZ EN SALLAZ_BEDIERE-PECHE
Service public de distribution	SIE DES ROCAILLES ET DE BELLECOMBE
Responsable de distribution	SIE DES ROCAILLES ET DE BELLECOMBE
Maître d'ouvrage	SIE DES ROCAILLES ET DE BELLECOMBE

Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.
Conformité bactériologique	oui
Conformité physico-chimique	oui
Respect des références de qualité	non


Paramètres analytiques

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
AMMONIUM (EN NH4)	<0,01 mg/L		≤ 0.1 mg/L
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	1 n/mL		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	0 n/mL		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	0 n/(100mL)		≤ 0 n/(100mL)
CONDUCTIVITÉ À 25°C	1108 µS/cm		≥200 et ≤ 1100 µS/cm
COULEUR (QUALITATIF)	0		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	0 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)	
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	0 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)	
ODEUR (QUALITATIF)	0		
PH	7,5 unité pH		≥6.5 et ≤ 9 unité pH
SAVEUR (QUALITATIF)	0		
TEMPÉRATURE DE L'EAU *	14,8 °C		≤ 25 °C
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	<0,20 NFU		≤ 2 NFU

* Analyse réalisée sur le terrain

Résultats

Rive droite

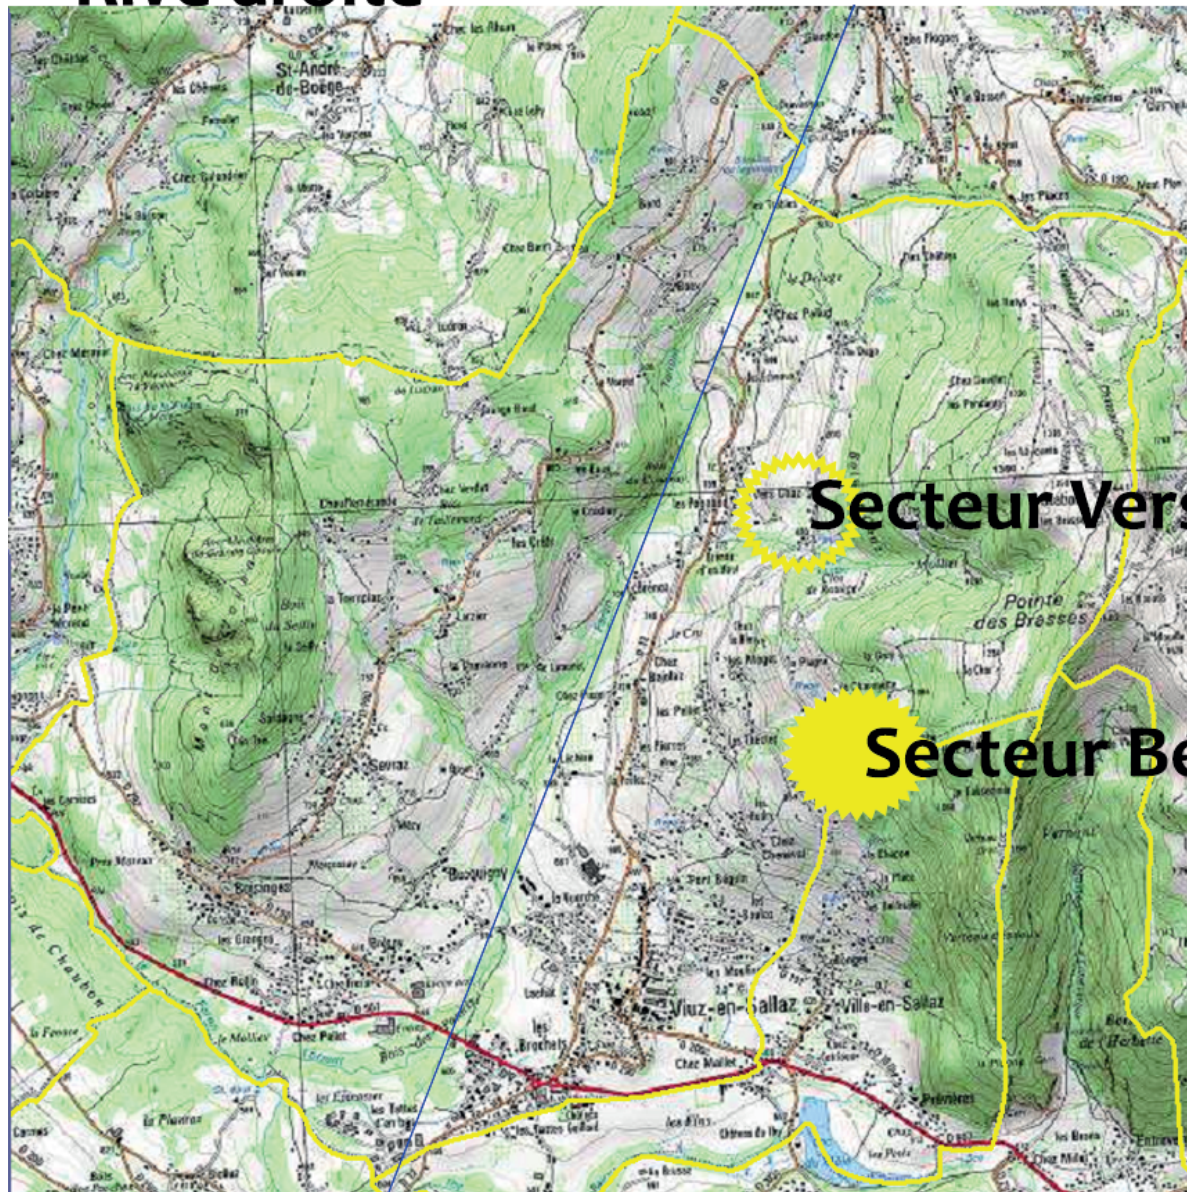

Secteur Vers Chaz (Pagnoud)

Secteur Bédière-La Pêche

Rive Gauche